


**GALCO CERTIFICA QUE LA LAMINA BAJA CABLE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (RETIE)
- NORMA NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano Numeral 318
CERTIFICADO 02852 DEL CIDET**

SOPORTE CENTRAL

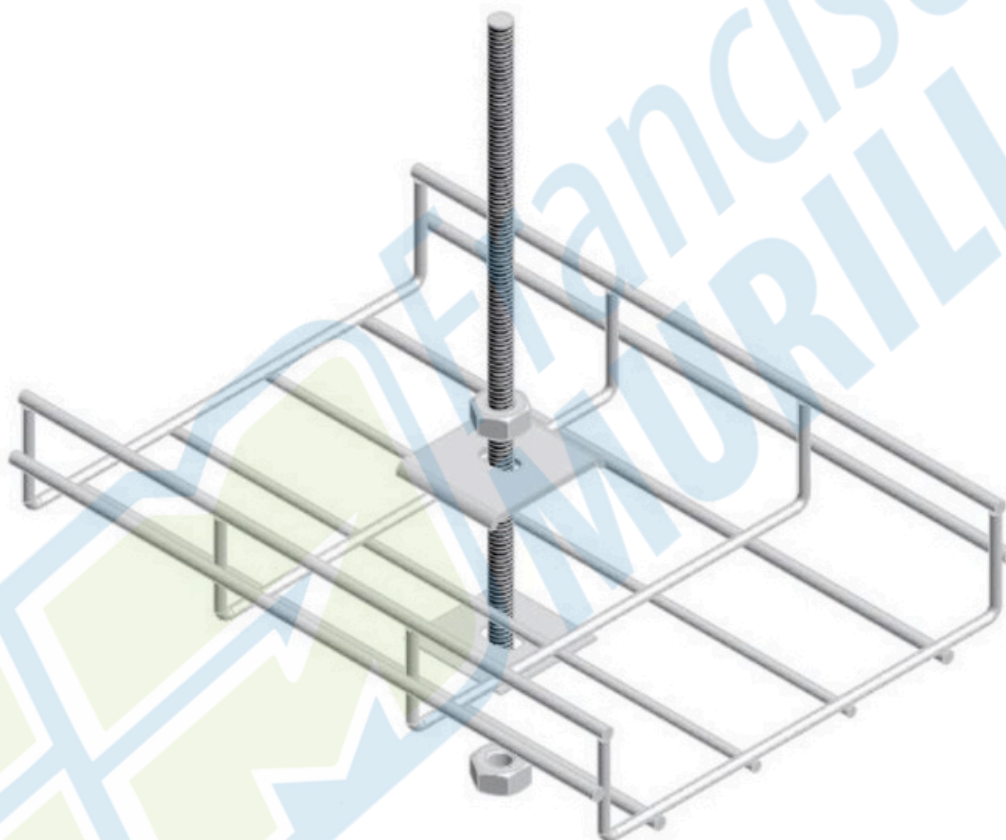

CARACTERISTICAS TECNICAS

Diseñado para permitir la fijación o soporte de la Bandeja Enmallada de la parte central garantizando un seguro y estable.

Consta de dos platinas cuadradas de 45 mm x 45 mm con pestaña antideslizamiento. (No incluye el tornillo central).

CONDICIONES AMBIENTALES

- Altura sobre el nivel del mar: 0 a 3000 m.
- Ambiente : Tropical
- Humedad relativa máxima : 99%
- Temperatura máxima : 60 °C
- Temperatura mínima : 3 °C

MATERIALES

Se utiliza para el sujetador central lamina bajo norma MSG Cold Rolled calibre 14 (1.92 milímetros)

ACABADO FINAL

Galvanizado en caliente: Es un recubrimiento superficial por inmersión total de la pieza en un baño de Zinc caliente, cumpliendo norma ASTM A123, ASTM A153 e ICONTEC 2076, garantizando con esto una protección total al material base inclusive en los agujeros. El espesor para el galvanizado es mayor a 65 micras y para pintura en polvo se encuentra entre 50 y 60 micras.

Galvanizado en frio: Es un recubrimiento superficial que consiste en un proceso electroquímico en un baño de zinc, cumpliendo norma ASTM B 633-07 garantizando una protección al material. El espesor para el galvanizado en frio es mayores 8 micras

EXPERIENCIA

Galco posee más de 24 años de experiencia en la fabricación del sistema de Conducción Eléctrica como la Bandeja Enmallada y pone a su disposición todo nuestro proceso productivo y de ingenieros para el desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

**DEPARTAMENTO DE CALIDAD
GALCO S.A.S**